




→ Le bulletin hydrologique


→ Le point de situation sur le Tech

<https://syndicatdutech.fr/>

Contexte

- **Protocole volontaire -14%** mis en place par les canaux du 24 juin au 10 juillet.
- **Protocole volontaire -25%** mis en place par les canaux du 11 juillet au 3 août.
- **Une chute des débits au Pont d'Elne** le mardi 28 juillet : la station du Pont d'Elne affichait au minimum 650 l/s.
- **Le comité ressource du 29 juillet** a acté le passage du Tech en **Alerte renforcée**. Dès le 4 août, les canaux appliquent -50% sur leurs prélèvements. Publication de l'arrêté préfectoral le 10 août.
- Deux remontées ponctuelles du débit à 1 600 L/s au Pont d'Elne le 3 et 7 août (orages sur la partie amont – précipitations limitées).

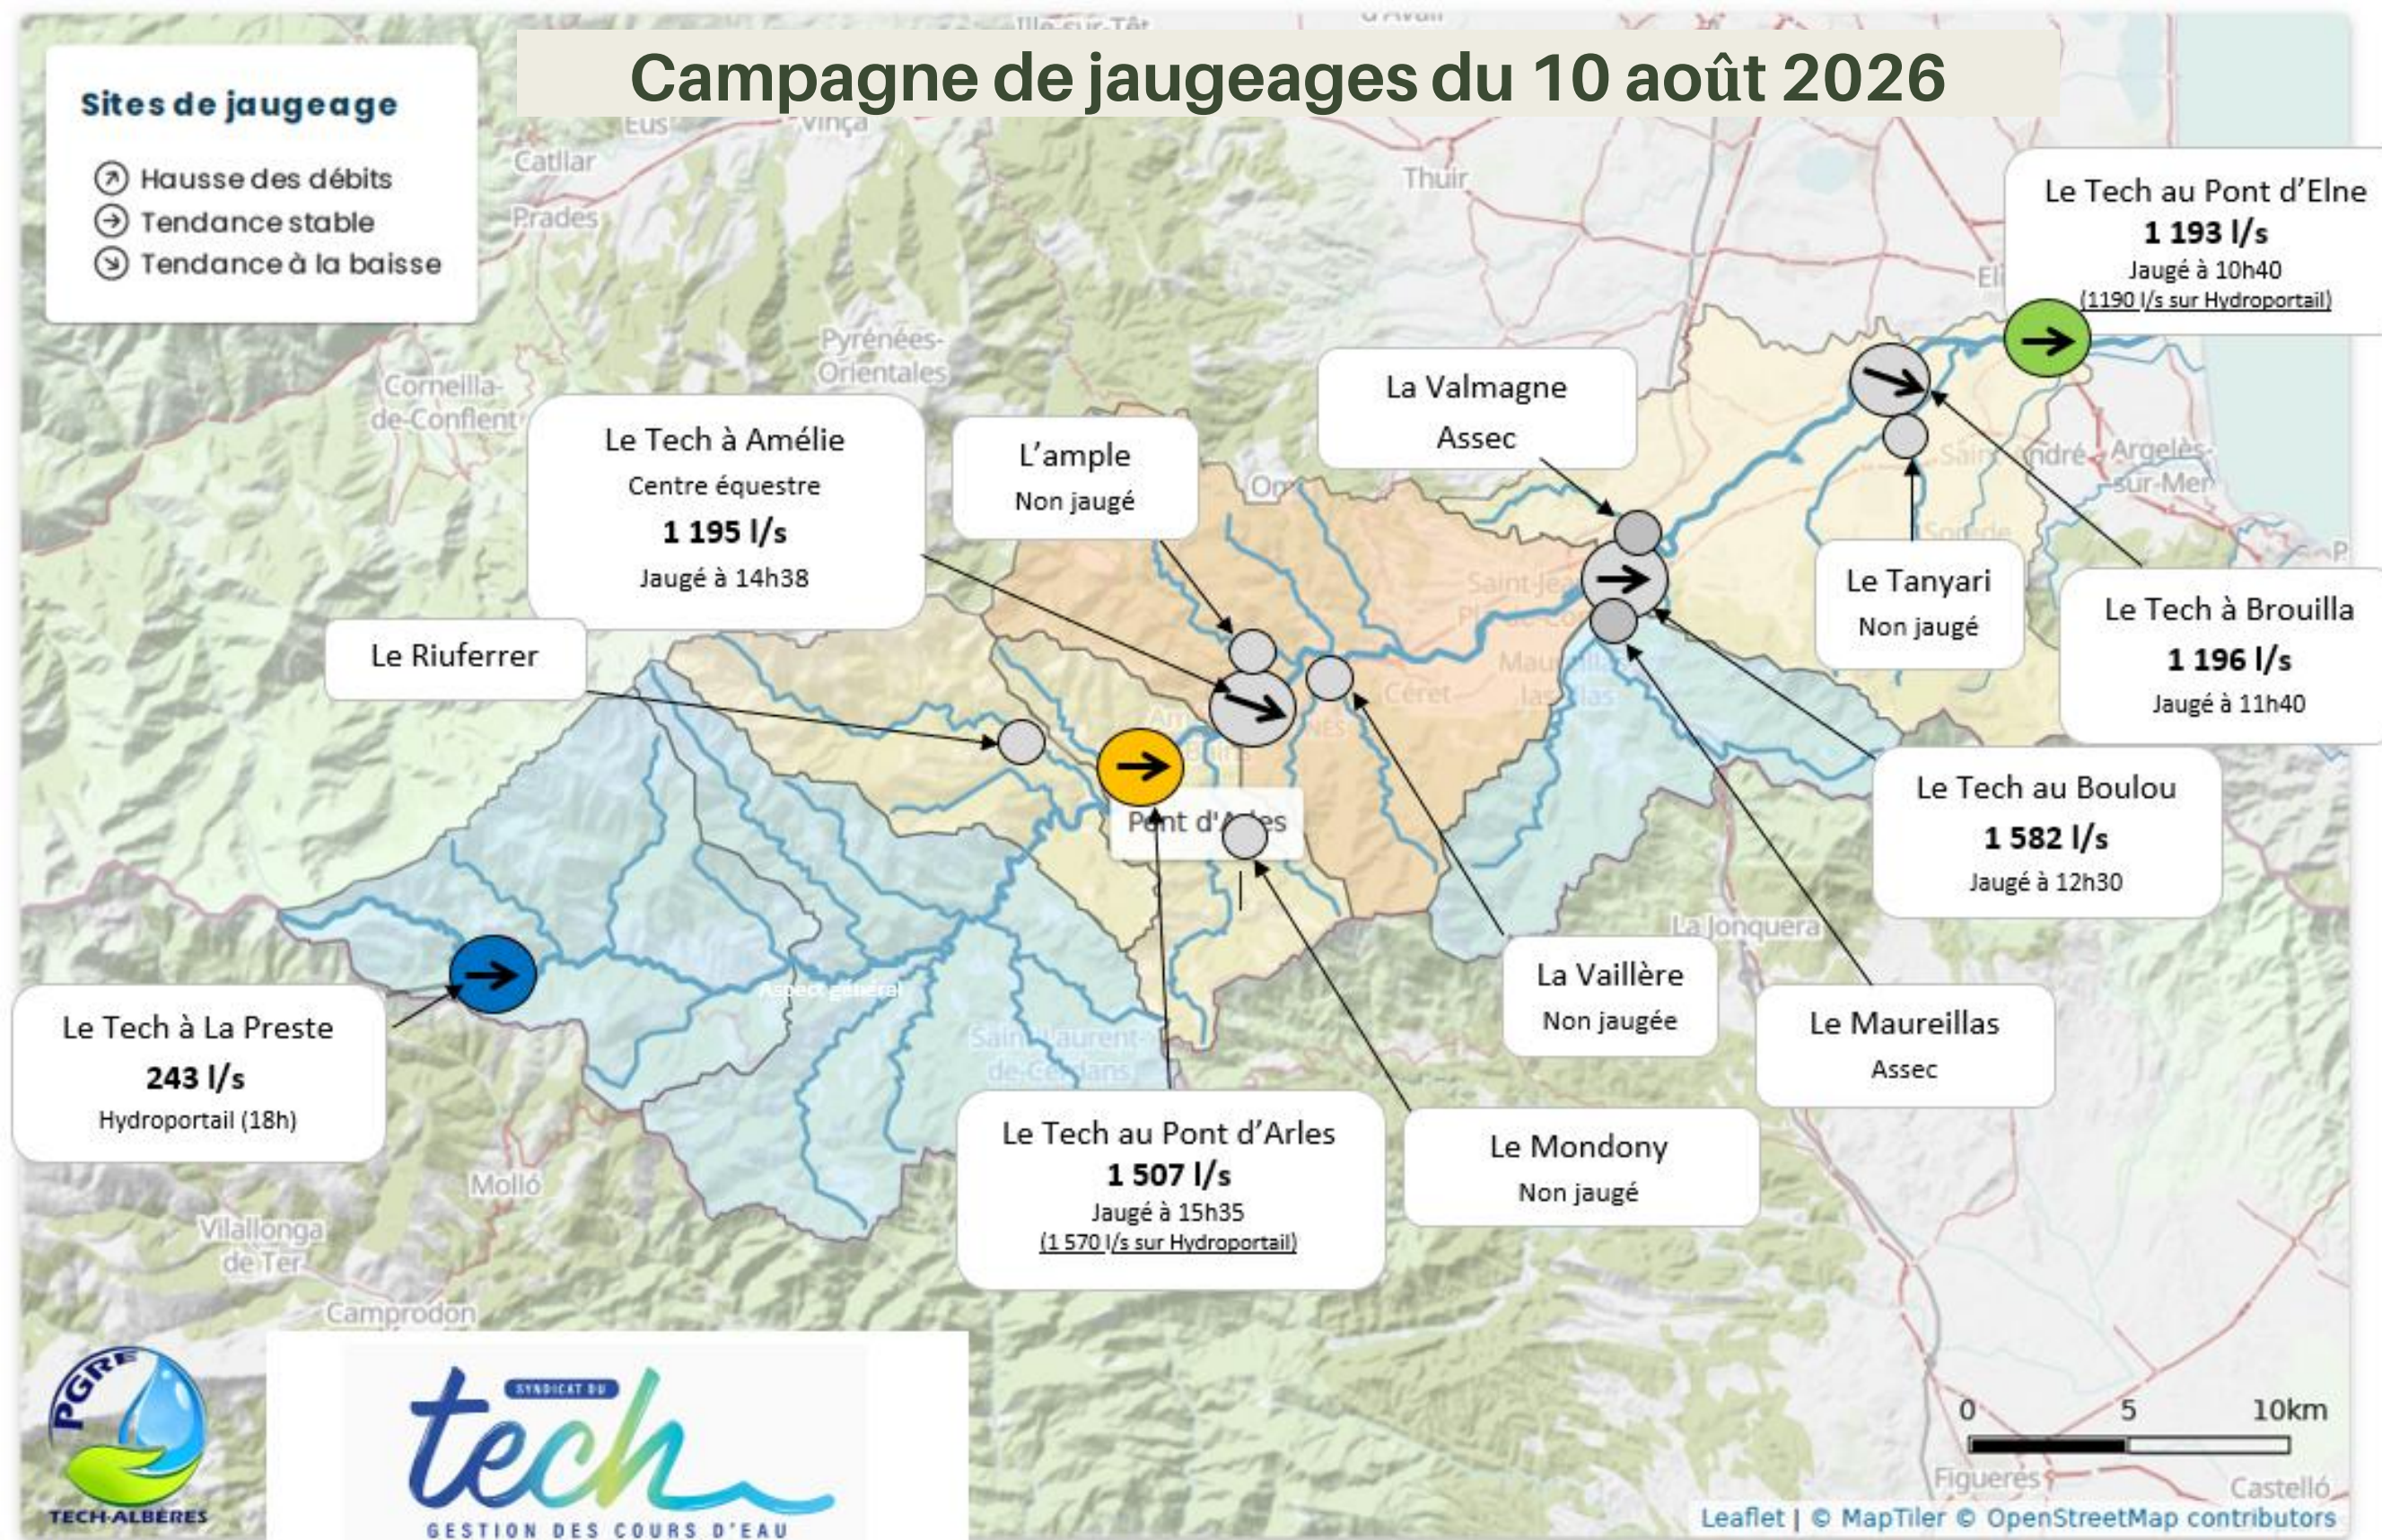




Résultats de jaugeages

- Le débit jaugé à la **station du Pont d'Arles** est de **1 507 L/s (+-10%)**. Cette valeur est inférieure de 63 L/s (soit 4 %) à celle enregistrée à la station hydrométrique (Hydroportail). Le débit est **en dessous du seuil de l'Alerte Renforcée** de l'échelle PGRE de 193 L/s.
- Le débit jaugé à la **station du Pont d'Elne** est de **1 193 L/s (+-10%)**. Cette valeur est équivalente à celle enregistrée à la station hydrométrique (Hydroportail). Le débit jaugé au 10 août est :
 - supérieur de 193 L/s au seuil de surveillance PGRE (fixé à 1000 L/s) ;
 - supérieur de 353 L/s au DOE ;
 - supérieur de 353 L/s au DMB ;
 - supérieur de 693 L/s au débit de crise ;
 - supérieur de 728 L/s au débit réservé.

Débits de référence		Valeur
DOE : Débit Objectif d'étiage		840 l/s
DMB : Débit Minimum Biologique		840 l/s
Débit réglementaire		Valeur
Débit réservé		465 l/s



Prévisions

Les prévisions météorologiques annoncent de potentielles précipitations vendredi et samedi sur le haut Vallespir, qui semblent toutefois faibles. Les températures attendues dans les 3 prochains jours restent élevées : de 25 à 31°C sur le Haut Vallespir, et de 30 à 35°C dans la plaine. Plus globalement, il est annoncé la poursuite d'un temps chaud et sec, et des températures au dessus des normales de saison sans excès. Ces tendances restent à être confirmées.



Bilan de la situation

Sur les dix premiers jours d'août, les épisodes pluvieux enregistrés les 1^{er} et 6 août sur l'amont du bassin ont généré le passage de pics de débits à la **station d'Arles-sur-Tech** : **4 880 L/s*** le 1^{er} août et **3 600 L/s** le 6 août. **Malgré ses apports, le débit moyen journalier du 10 août s'établissait à 1 660 L/s, soit sous le seuil d'Alerte Renforcée fixé à 1 700 L/s.**

À la station du Pont d'Elne, les précipitations en amont ont généré deux remontées ponctuelles du débit instantané à 1 600 L/s les 3 et 7 août. **Depuis le 7 août, le débit moyen journalier semble se maintenir légèrement au-dessus de 1 000 L/s.**

Les milieux en aval sont en état de dégradation depuis la fin juillet (Pont d'Elne et en aval du Pont) et, depuis début août, à la station du pont de Brouilla.

Le 11 juillet, les gestionnaires de canaux avaient acté le **protocole volontaire de -25%** des prélèvements, ce qui a permis de **stabiliser le débit au Pont d'Elne au-dessus de 1 m3/s pendant 2 semaines** malgré les fortes chaleurs et la quasi absence de pluviométrie. En revanche, **la forte baisse entre le 25 juillet (1000 l/s au pont d'Elne) et le 28 juillet (650 l/s)** a conduit le **comité ressource en eau** à classer le Tech en **Alerte Renforcée**. Le 4 août, les canaux du bassin ont mis en place la réduction de **50% de leurs prélèvements**. **L'arrêté préfectoral correspondant a été publié officiellement le lundi 10 août 2026.**

Il est désormais obligatoire de respecter l'arrêté préfectoral sécheresse. Tous les usagers sont concernés par des mesures de restrictions des usages en eau.

** Cette mesure peut être surestimée par la station (hydroportail).*



Informations sur la REUT d'Argelès-sur-Mer

Informations transmises par la CC ACVI:

La REUT d'Argelès-sur-Mer a été mise en service le 18 mai 2026 par la Communauté de communes de l'ACVI.

L'installation ne produit pas encore les débits et volumes nominaux. Elle a été arrêtée temporairement plusieurs jours, notamment durant 9 jours en juillet. Les problèmes rencontrés sont la casse de la canalisation principale, des problèmes d'automatisme de membranes et une baisse de production, la rupture de conduites dans l'usine. Des petites fuites sur le réseau ont eu lieu et seront traitées en fin de saison par les équipes. **Ces problèmes de mise en service sont classiques dans les infrastructures de traitement de l'eau et sur les réseaux.** La CC ACVI indique également que le fonctionnement d'un système de REUT est plus complexe qu'une usine standard. **Les entreprises sont toujours quotidiennement sur l'usine pour résoudre les problèmes au plus vite, et arriver en premier lieu à une distribution en continu puis à une production nominale.**

Le vendredi 31 juillet, une conduite d'usine s'est déboîtée imposant un arrêt de la REUT pour le week-end. La réparation est en cours et une remise en service est espérée le mercredi 5 août.

En terme de qualité de l'eau, celle-ci est 100% conforme et atteignant même la qualité A.

Les mesures de restrictions actuelles

Niveau : Alerte renforcée

**USAGE
RÉSERVÉ !**

Mesures d'interdiction des usages



Interdiction

d'arroser les pelouses, espaces verts, rond-points, jardinières et massifs fleuris

L'arrosage des plantes en pots et des arbres/arbustes plantés en pleine terre est toléré, de 20h à 9h, sous réserve de la mise en place d'un paillage végétal.



Interdiction d'arroser les potagers

Autorisé de 22h à 8h, avec paillage végétal



Interdiction d'arroser les terrains de sport

Autorisé deux nuits par semaine, entre 20h et 2h.



Interdiction d'arroser les golfs

À l'exception des greens et départs, avec une réduction de 60 %.



Interdiction

de nettoyer à grande eau les terrasses, façades et voiries

*Sauf en cas de travaux.
Balayeuses-laveuses automatiques autorisées.*




Interdiction de laver les véhicules

Sauf dans les conditions prévues par l'arrêté préfectoral.



Interdiction de laver les embarcations

Sauf impératif sanitaire et charte de gestion du port.



Réduction jusqu'à 50 %
des volumes prélevés
pour les usages agricoles



Interdiction
de créer ou
d'approfondir un forage
*Sauf destiné à l'eau
potable.*



Interdiction
de remplir, de
vidanger les piscines
à usage privé
Appoints autorisés.



Interdiction
du fonctionnement des
fontaines à circuit ouvert
et des douches de plage

Pour tous les usages : l'utilisation d'eau de pluie, d'eau de mer et des eaux issues du recyclage manuel des eaux domestiques n'est pas concernée par les mesures de restriction.

STATION ARLES SUR TECH

Aspect général
10/08/2026

1 507 l/s



Observation

L'eau est claire.

Accumulation importante de biofilm et de macrophytes en rive gauche sur les fonds rocheux et de faible écoulement.


Les Milieux sont en bon état mais vulnérables.

Visuellement, pas de prolifération de cyanobactéries.

STATION AMÉLIE-LES-BAINS

Aspect général
10/08/2026

1 195 l/s

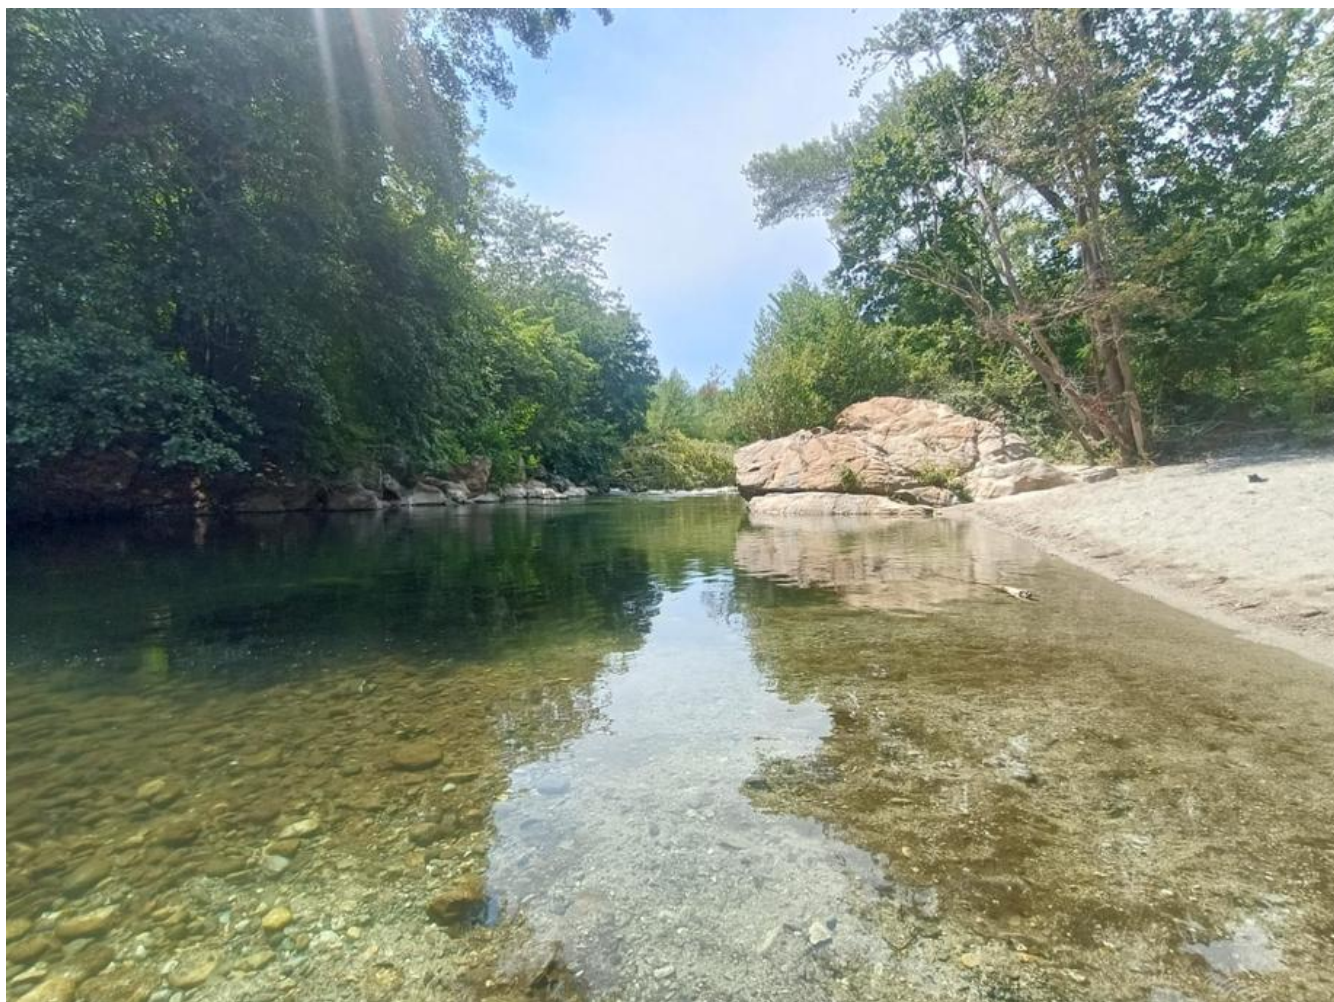

Observation

Eau plutôt claire malgré le transport de particules.

Accumulation importante de biofilm dans zones de faibles écoulements.

Température élevée (données Fédé pêche) :
22°C la nuit
25°C le jour

Les Milieux en bon état.

Visuellement, pas de prolifération de cyanobactéries.

STATION DU BOULOU

Aspect général
10/08/2026

1 582 l/s



Observation

L'eau est claire et transparente.


Milieux en bon état.

Visuellement, pas de prolifération de cyanobactéries.

STATION DE BROUILLA

Aspect général
10/08/2026

1 196 l/s

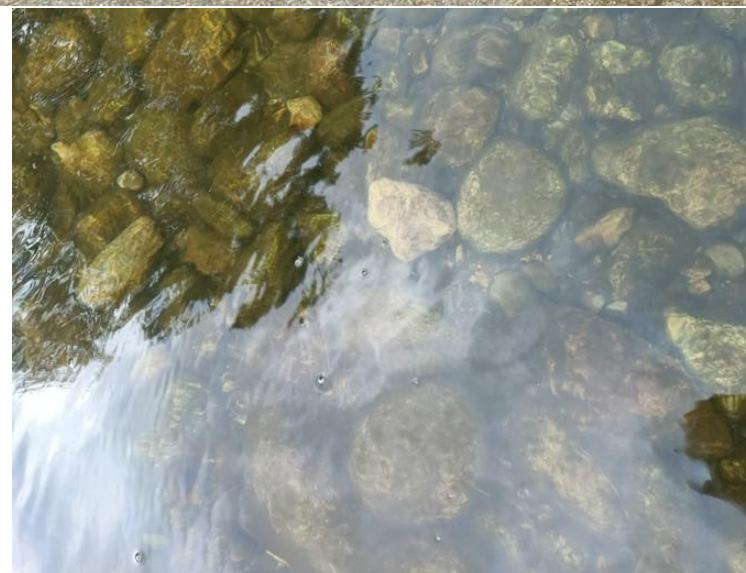

Observation

L'eau est claire.

Beaucoup de biofilm et dépôt en rive gauche dans les zones de faibles écoulements.

Développement significatif d'algues vertes sur les roches et galets dans le cours d'eau.


Milieux présentant des signes d'altération.

Visuellement, pas de prolifération de cyanobactéries.

STATION DU PONT D'ELNE

PARTIE AMONT : sous le pont

Aspect général
10/08/2026

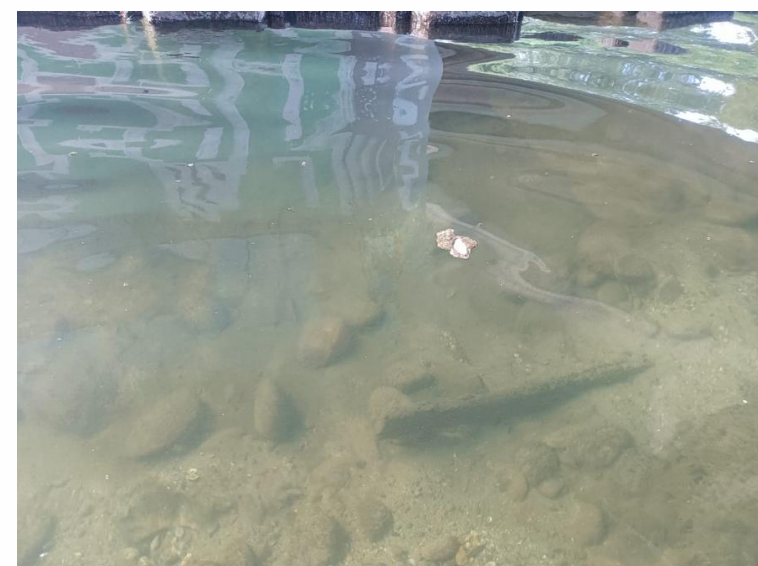

Observation

L'eau est légèrement trouble à certains endroits.

On observe une accumulation importante de biofilm et d'algues dans des zones de faible écoulement et sur les roches.

Accumulation de débris et développement important de plantes aquatiques à surveiller.

Quelques flocs flottants en surface.

Température de l'eau élevée :

- Jour : 26°C
- Nuit : 24°C

(Données produites par la Fédération de Pêche 66)

Les milieux continuent à se dégrader.

Suspicion visuelle de cyanobactéries (flocs flottants).

STATION DU PONT D'ELNE

PARTIE AVAL : en aval du seuil

Aspect général
10/08/2026


1 193 l/s

Observation

Le développement d'algues vertes sur les roches et galets dans le cours d'eau en rive droite se poursuit, mais aussi sur les roches de l'intégralité de la section.



Les milieux continuent à se dégrader.

Visuellement, suspicion de la prolifération de cyanobactéries .

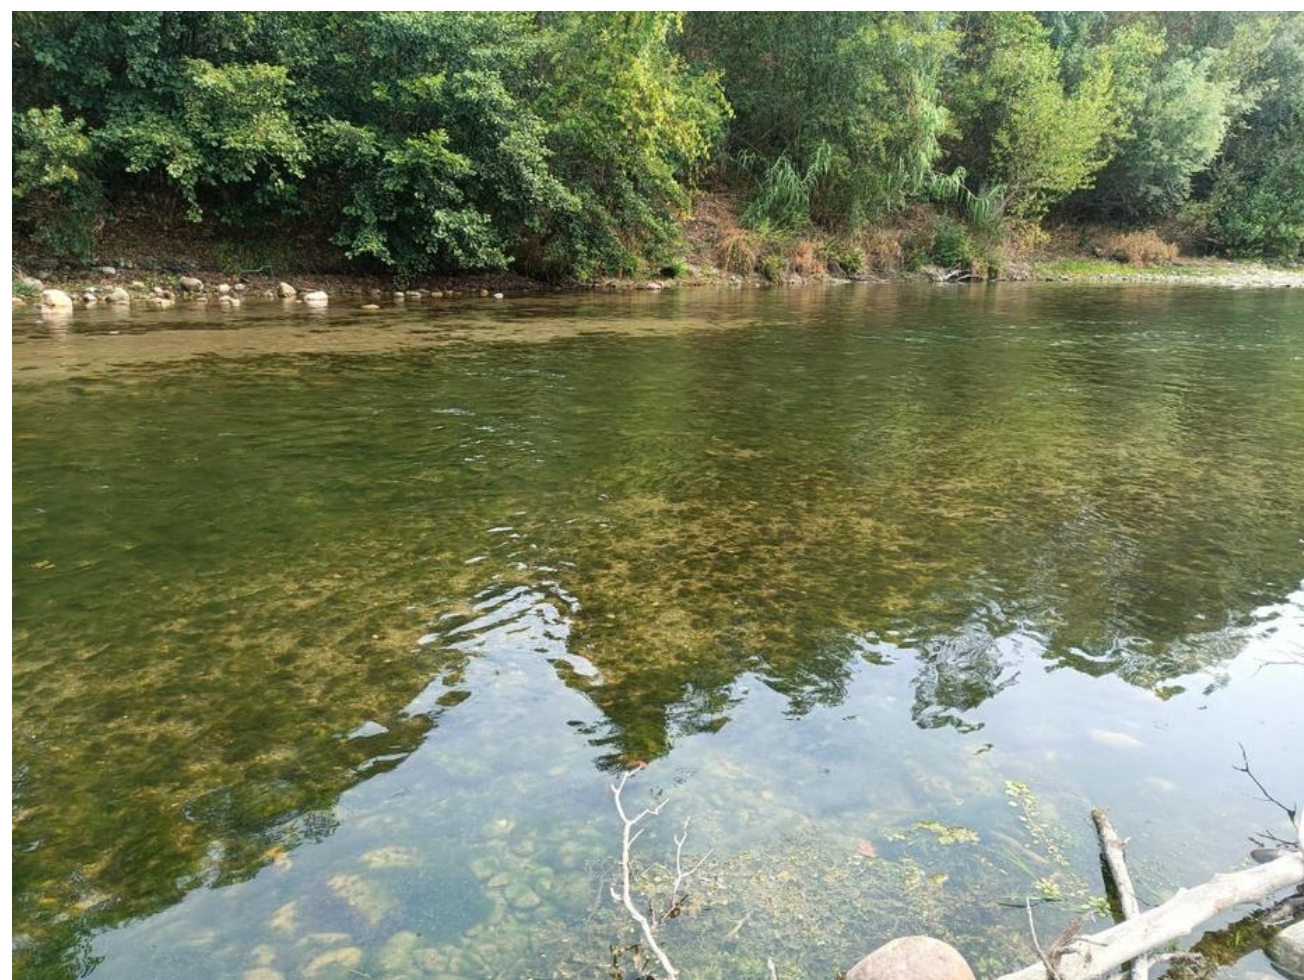


HYDROLOGIE DU TECH

Arles-sur-Tech

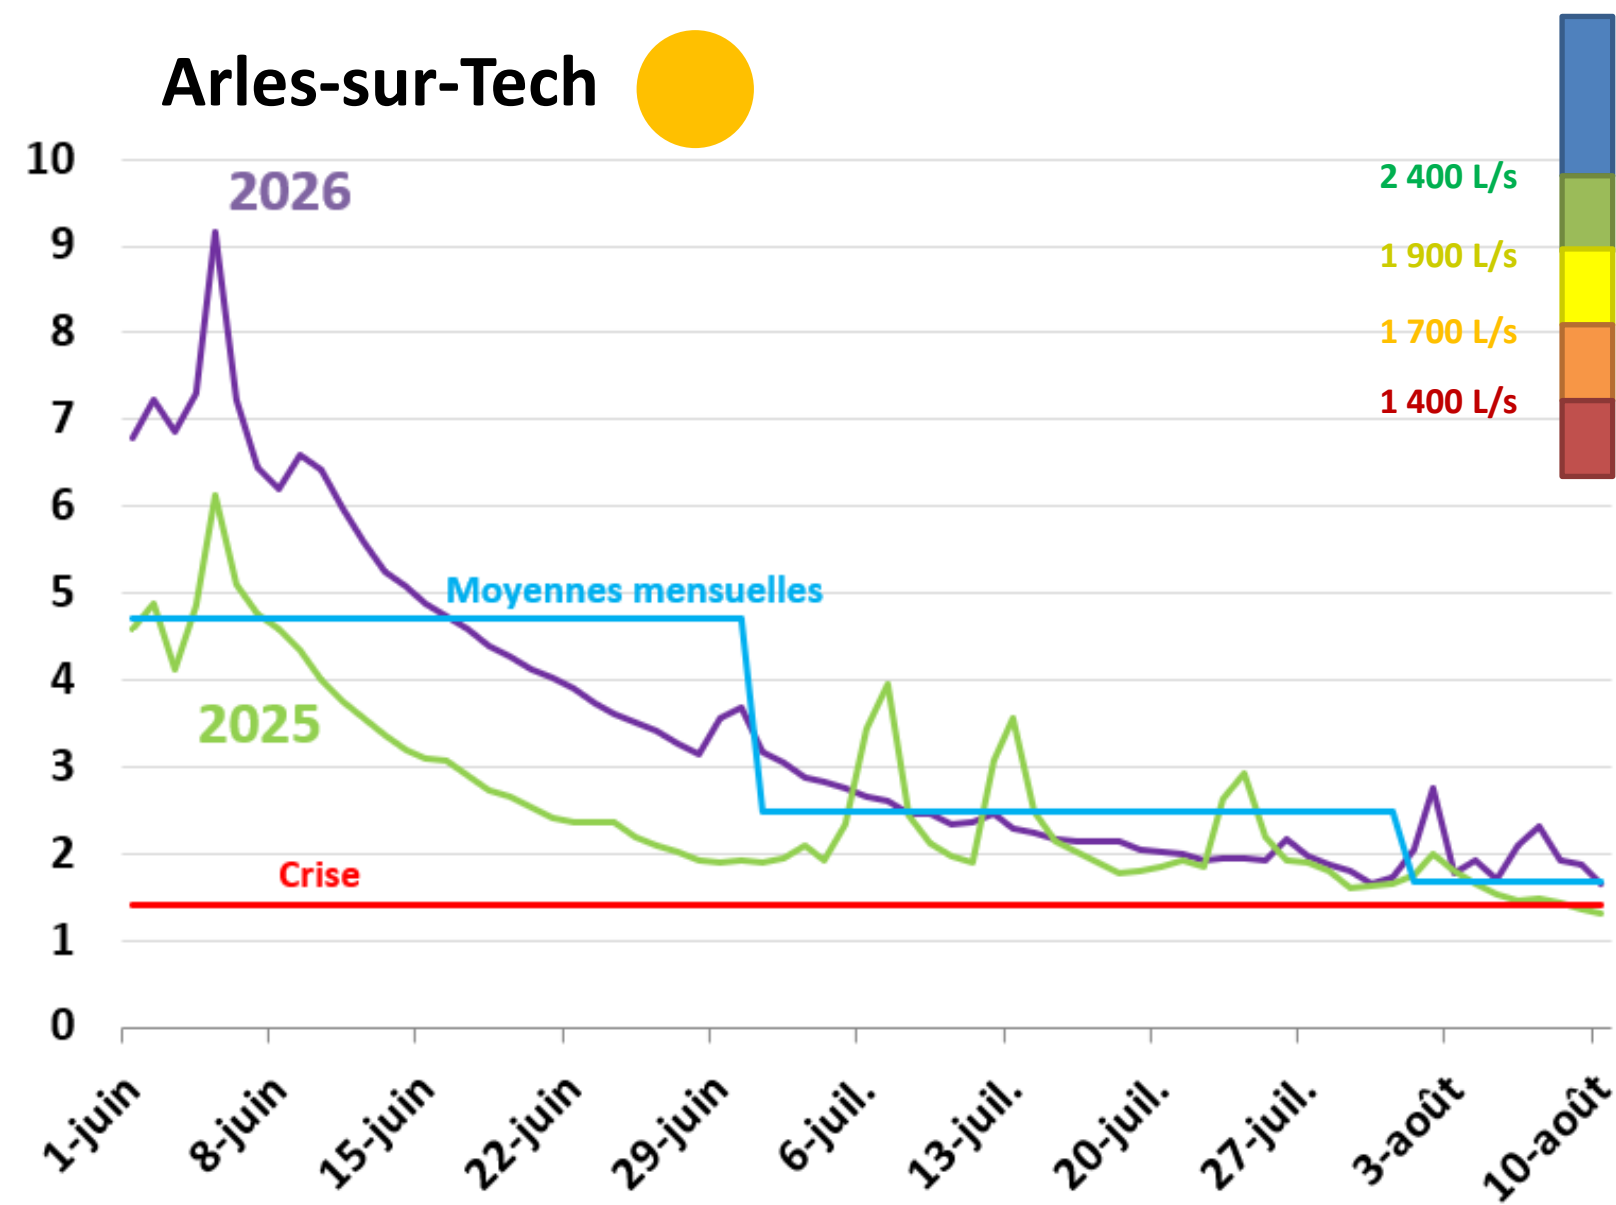

Pont d'Elné

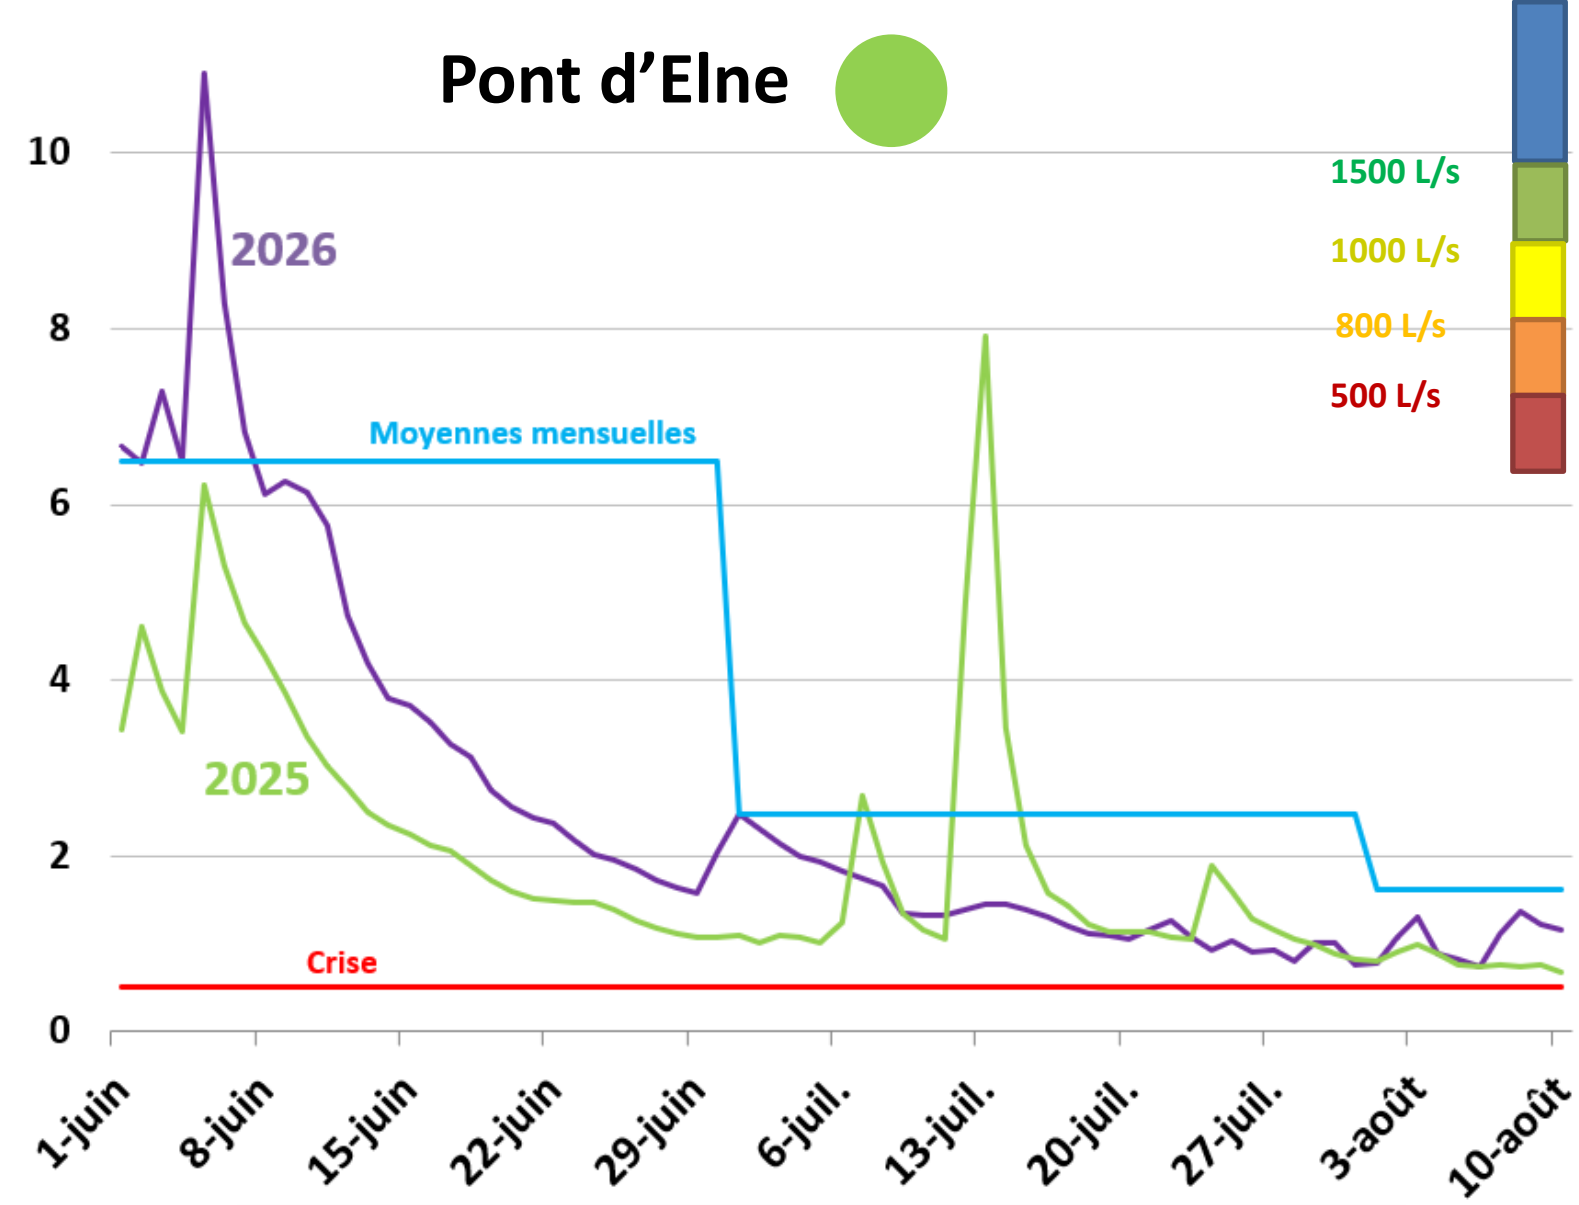

Débits de référence		Valeur
DOE : Débit Objectif d'étiage		840 l/s
DMB : Débit Minimum Biologique		840 l/s
Débit réglementaire		Valeur
Débit réservé		465 l/s

Juillet/ août Pont d'Elné


2025 2026

1-juil.	1.1	2.47
2-juil.	1.02	2.31
3-juil.	1.1	2.15
4-juil.	1.08	1.99
5-juil.	1.02	1.93
6-juil.	1.25	1.82
7-juil.	2.68	1.75
8-juil.	1.93	1.67
9-juil.	1.34	1.35
10-juil.	1.16	1.32
11-juil.	1.06	1.33
12-juil.	4.86	1.39
13-juil.	7.91	1.44
14-juil.	3.46	1.45
15-juil.	2.12	1.39
16-juil.	1.57	1.3
17-juil.	1.43	1.19
18-juil.	1.22	1.12
19-juil.	1.13	1.09
20-juil.	1.13	1.06
21-juil.	1.13	1.16
22-juil.	1.08	1.27
23-juil.	1.06	1.08
24-juil.	1.88	0.924
25-juil.	1.59	1.03
26-juil.	1.29	0.898
27-juil.	1.15	0.924
28-juil.	1.06	0.796
29-juil.	0.998	1.02
30-juil.	0.889	1.01
31-juil.	0.827	0.767
1-août	0.796	0.776
2-août	0.907	1.07
3-août	0.99	1.3
4-août	0.89	0.889
5-août	0.77	0.832
6-août	0.74	0.73
7-août	0.76	1.11
8-août	0.73	1.36
9-août	0.77	1.23
10-août	0.68	1.16


Débits moyens journaliers

NAPPES


Secteur Nappes du Tech Ortaffa – quaternaire

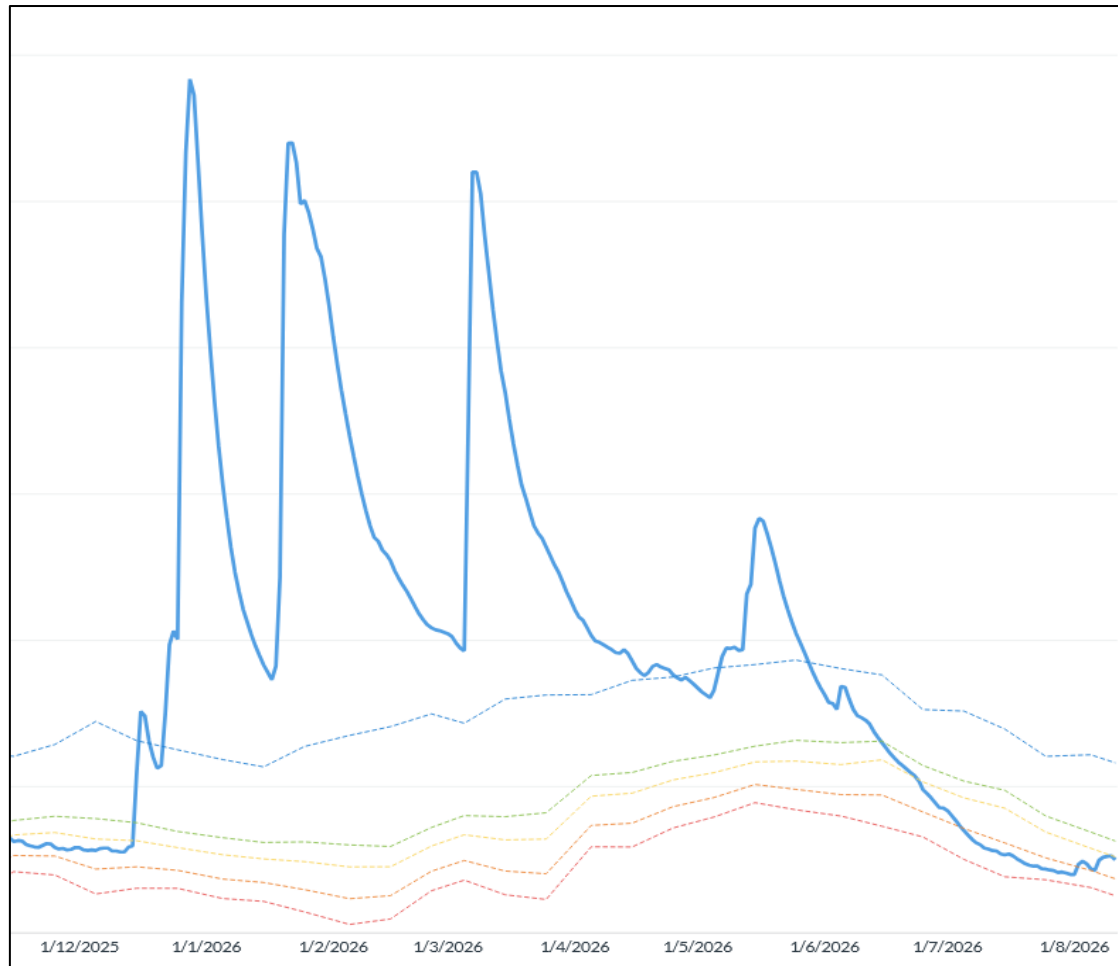

Secteur Nappes du Tech Saint-Génis – pliocène

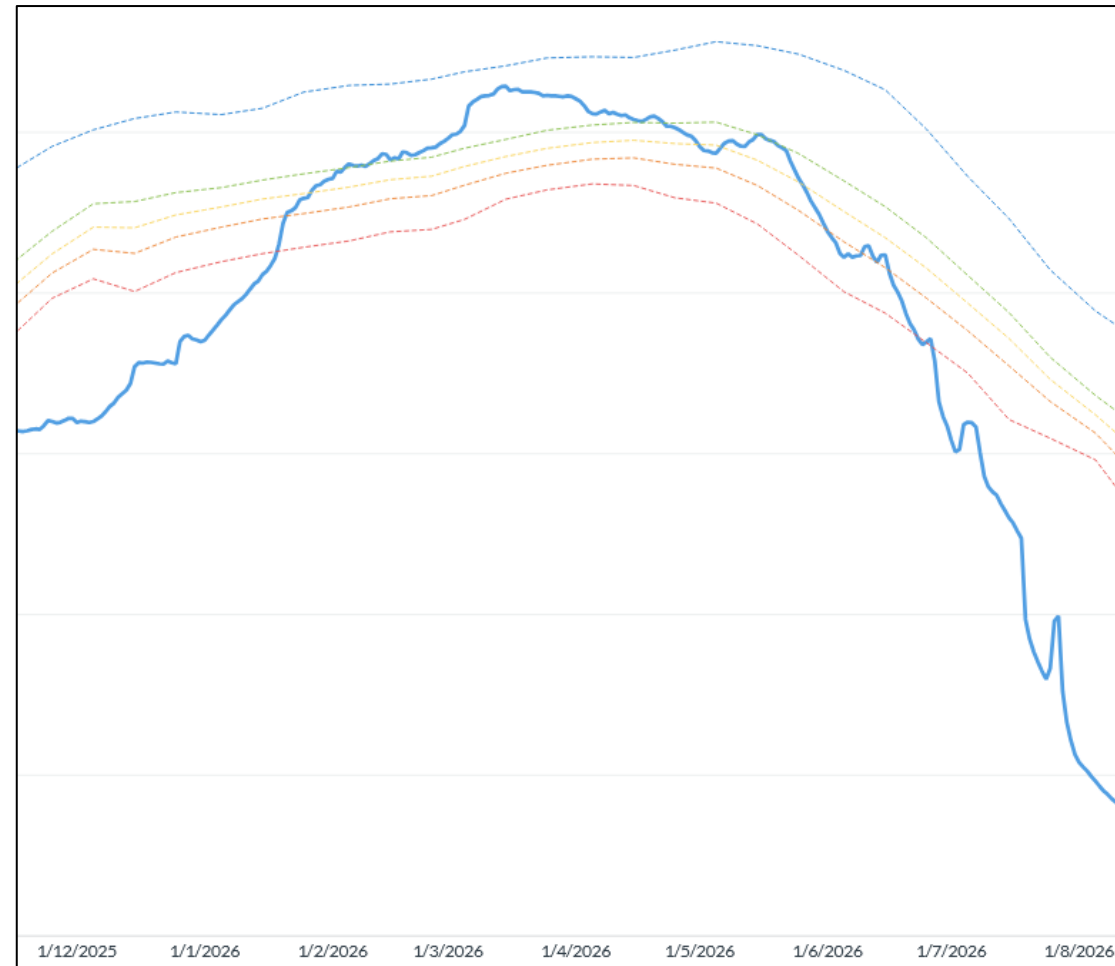


Secteur bordure côtière Sud Argelès-sur-Mer – pliocène

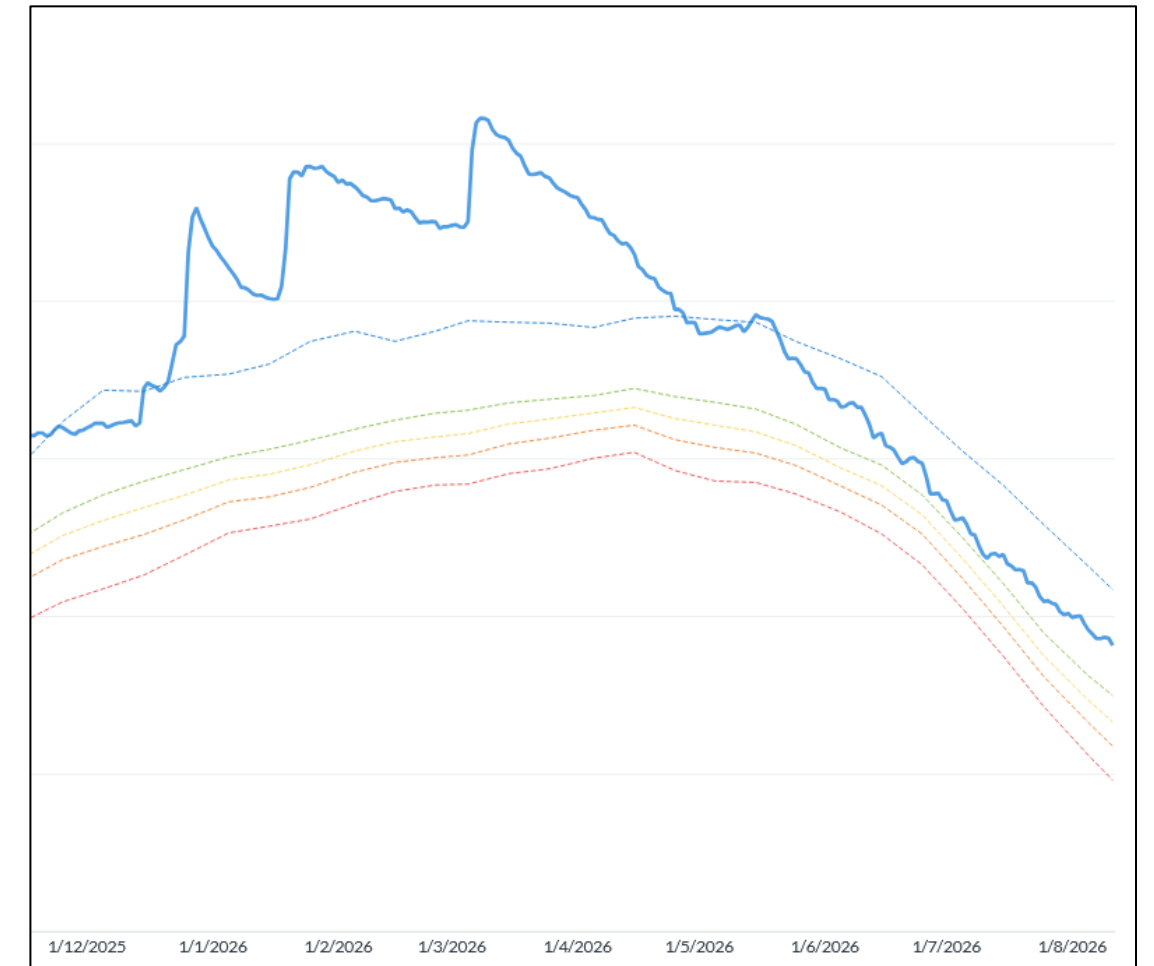

Sur l'U.G. Vallée du Tech, la situation continue de se dégrader depuis le mois de juin à la fois sur le Pliocène (suivi à Sabirou) et le Quaternaire (suivi à Ortaffa), l'U.G. reste en alerte renforcée.
Dans le secteur Bordure côtière sud (Elne, Argelès), pas de difficulté. Pas de restrictions.

INDICE HUMIDITE DES SOLS AGREGÉ AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL AU 29 JUILLET 2026

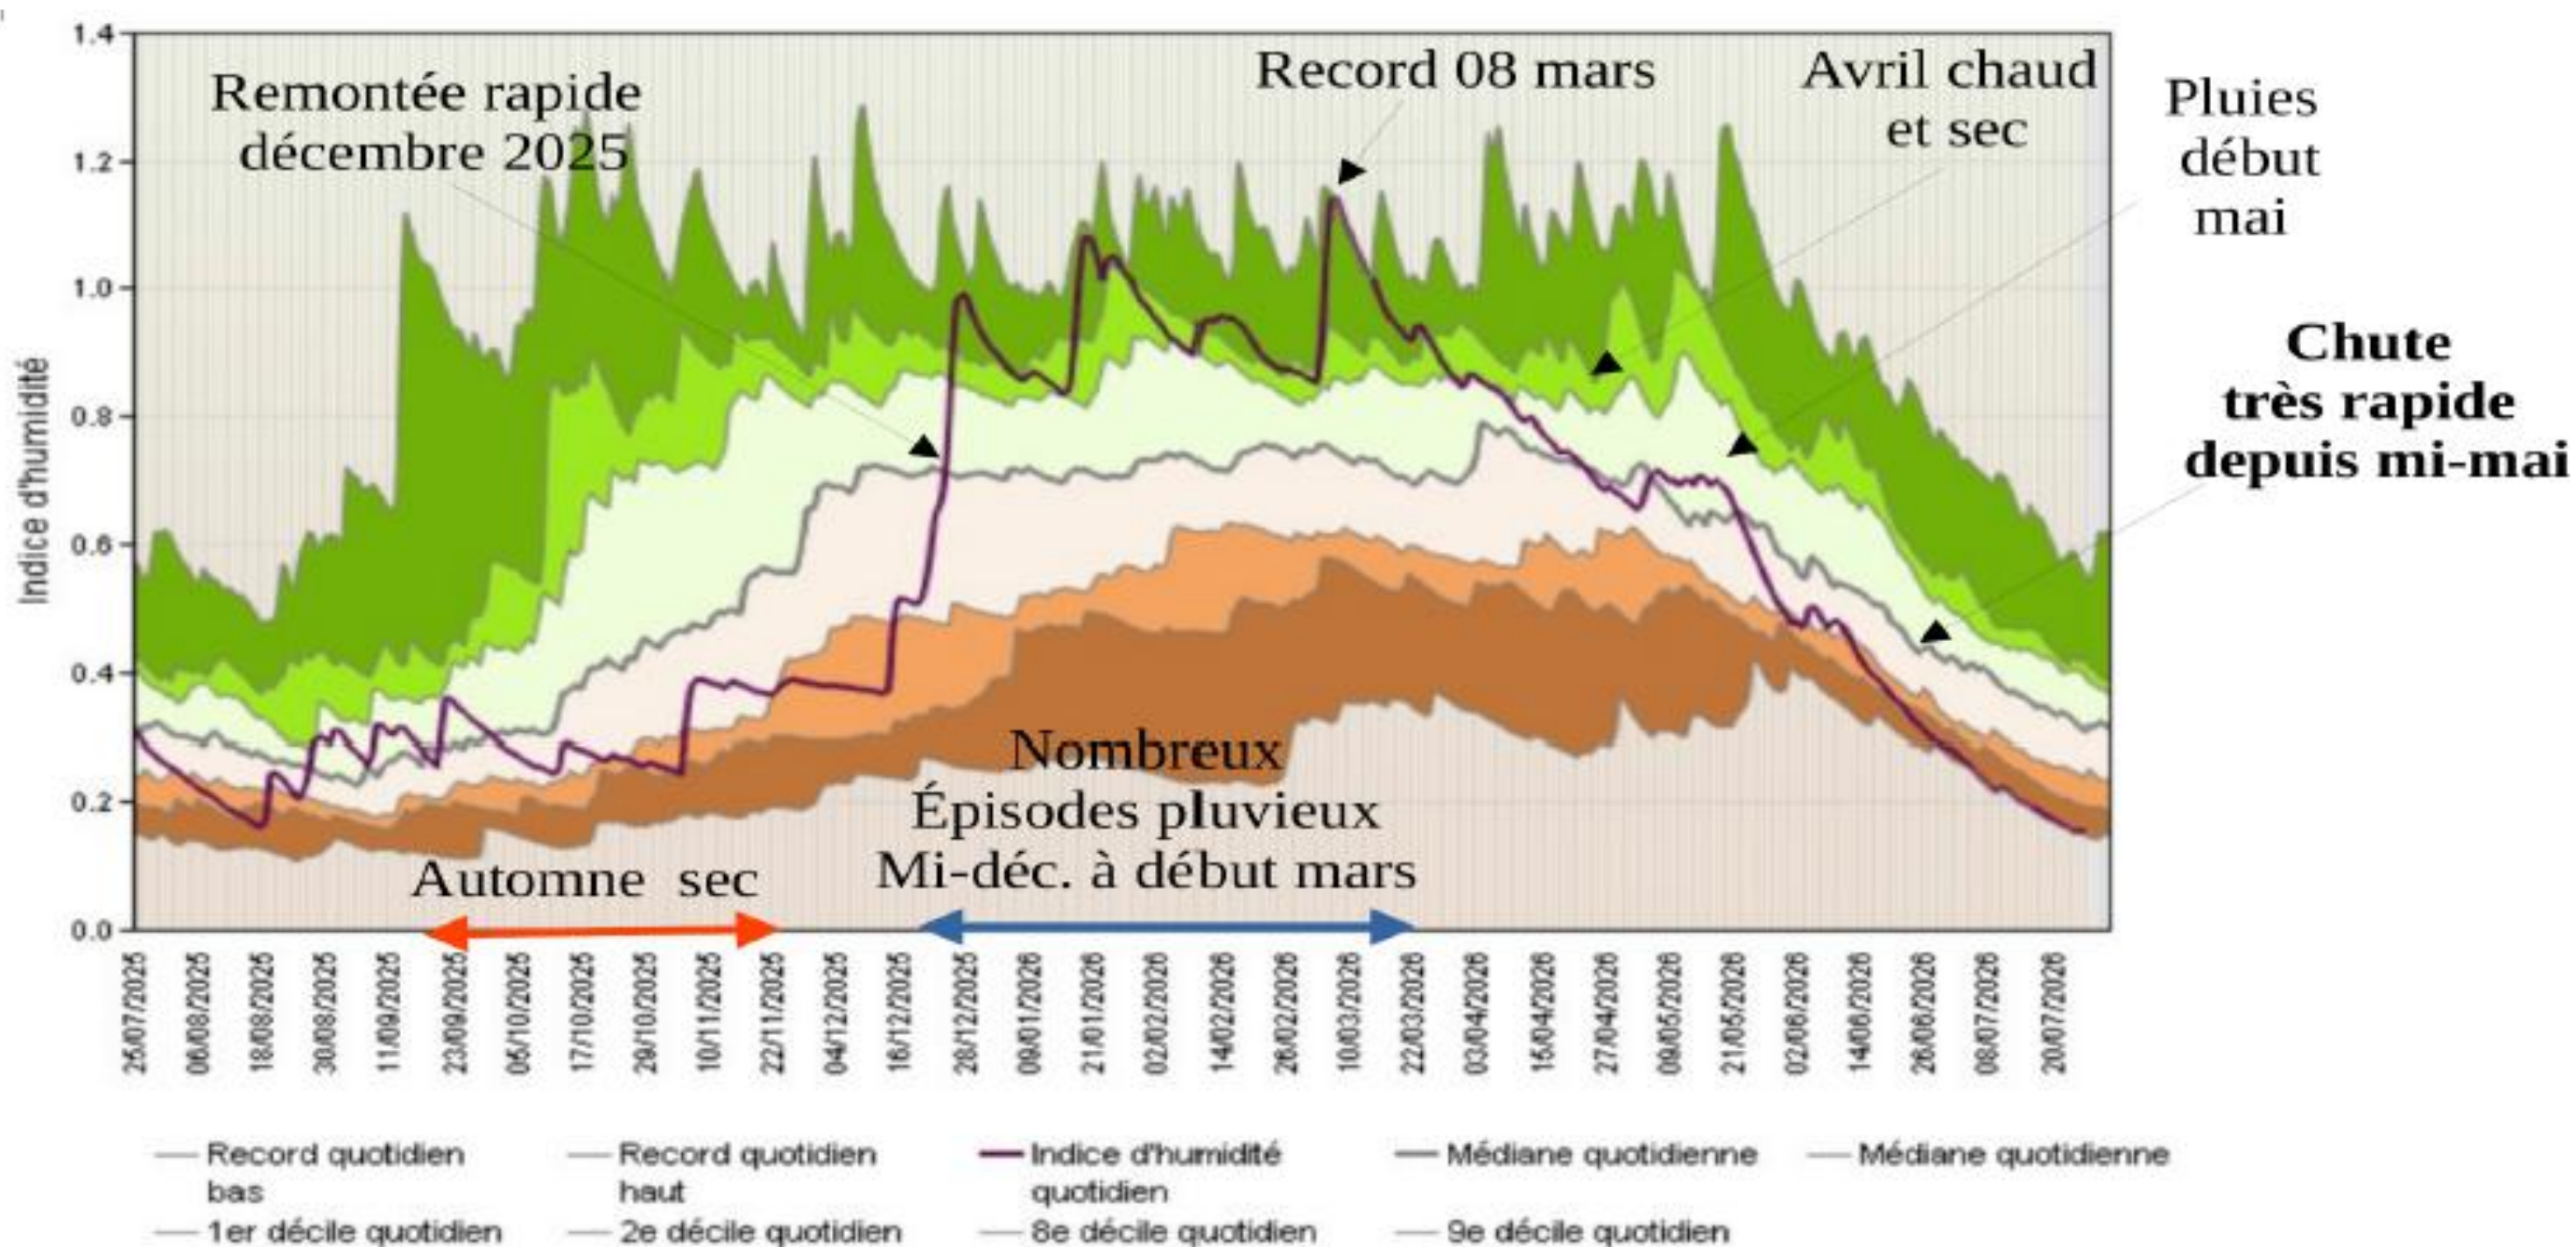

MESURES DE GESTION

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
1						Consult.CS		
2		Consult.CS	Consult.CS					
3							BH	
4					Consult.CS			BH
5								
6				Consult.CS			Consult.CS	
7								
8						Consult.CS		
9		Consult.CS	Consult.CS				BH	
10								
11					Consult.CS			
12								
13				Consult.CS				
14								
15	CS					Consult.CS	Consult.CS	
16		Consult.CS	Consult.CS					
17							BH	
18					Consult.CS			
19								
20				Consult.CS				
21								
22		Consult.CS				Consult.CS	BH	
23			Consult.CS					
24						PS, GE		
25					Consult.CS			
26	Consult.CS							
27				Consult.CS				
28								
29						Consult.CS	CS	
30			Consult.CS				BH	
31								

Protocole de gestion d'étiage Tech

	0%		-50%
	-25%		-65%
	-14%		-80%

Restrictions préfectorales :

	alerte
	alerte renforcée
	vigilance
	expérimentation recharge des nappes
	ouverture des canaux potagers

CS : Comité sécheresse
GE: Groupe de gestion d'étiage
PS : Point de situation
BH : Bulletin hydrologique

Le groupe de gestion d'étiage du Tech s'est réuni **le mercredi 24 juin**. Celui-ci a décidé de mettre en œuvre le protocole de réduction de **-14%** des prélèvements des canaux. À partir du **11 juillet**, les gestionnaires de canaux appliquent volontairement le protocole de réduction des prélèvements à **25 %**.

Le comité ressources du 29 juillet a acté le passage du Tech en **Alerte renforcée** (-50% imposé aux canaux dès la parution de l'arrêté sécheresse). L'arrêté est publié le 10 août.

Les canaux d'irrigation appliquent le protocole de réduction de 50% des prélèvements dès le **mardi 4 août**.

Les liens important à consulter :

- Suivi des étiages par le Syndicat du Tech : <https://syndicatdutech.fr/quantite/gestion-detiage-en-cours-face-a-la-secheresse-2024/>
- A propos des cyanobactéries : <https://syndicatdutech.fr/pour-allez-plus-loin/cyanobacteries/>
- La publication des arrêtés sécheresses par la préfecture des Pyrénées-Orientales : <https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-Pêche/Reglementation-de-l-Eau/Secheresse/Point-sur-la-situation-et-sur-les-restrictions-d-usages-de-l-eau>
- Le suivi en temps réel des nappes et des cours d'eau sur Visi'Eau 66 : <https://visieau66.follow.solutions/Extension/Synoptique>